



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00414/22

Серия **RU** № **0359103**



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.1ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015. Телефон +7 (495) 617-27-27 доб. 2656. Адрес электронной почты: oserf@academygpps.ru

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг Гефест». Место нахождения: 197342, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, дом 65 литер А. Адрес места осуществления деятельности: 197342, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, дом 65 литер А. Номер государственной регистрации: 1077847075569. Номер телефона: +7 (812) 600-69-11. Адрес электронной почты: office@gefest-spb.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг Гефест». Место нахождения: 197342, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, дом 65 литер А. Адрес места осуществления деятельности: 197342, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, дом 65 литер А. Номер государственной регистрации: 1077847075569. Номер телефона: +7 (812) 600-69-11. Адрес электронной почты: office@gefest-spb.ru.

### ПРОДУКЦИЯ

Оросители спринклерные водяные стеллажные «Аква-Гефест» (см. Приложение № 0774944), выпускаемые по ТУ 28.99.52-024-98632430-2018 с изменением № 2 «Оросители общего и специального назначения «Аква-Гефест». Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8424 90 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения".

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства № 0777ЕАС от 26.10.2022 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.1ПБ97 от 01.07.2015 г.); Протокола № 122-2022 от 05.12.2022 г. (ИЛ ЛСИСТП Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.21ПЖ15 от 16.04.2015 г.); Схема сертификации 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51043-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.1.1.2 - 5.1.1.8, 5.1.3.5, 5.1.3.6, 5.1.4.1, 5.1.4.3, 5.1.4.4, 5.1.4.5, 5.1.4.7, 5.1.4.8, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1 - 5.3.3, 6.2).

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.12.2022 ПО 06.12.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Рожков Алексей Владимирович (ФИО)

Алешков Александр Михайлович



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00414/22

Серия **RU** № **0774944**

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата


1. Оросители водяные спринклерные стеллажные «Аква-Гефест» моделей:

- СВС0-РНх0,47-R1/2PXXXX.B2 - «Аква-Гефест», выпускаемый по ТУ 28.99.52-024-98632430-2018 с изменением № 2;
- СВС0-РНх0,84-R3/4.PXXXX.B2 - «Аква-Гефест», выпускаемый по ТУ 28.99.52-024-98632430-2018 с изменением № 2.

Где:

х - вид покрытия корпуса (без покрытия (о); с декоративным покрытием (д));

XXXX- номинальная температура срабатывания (57°C; 68°C; 79°C; 93°C).

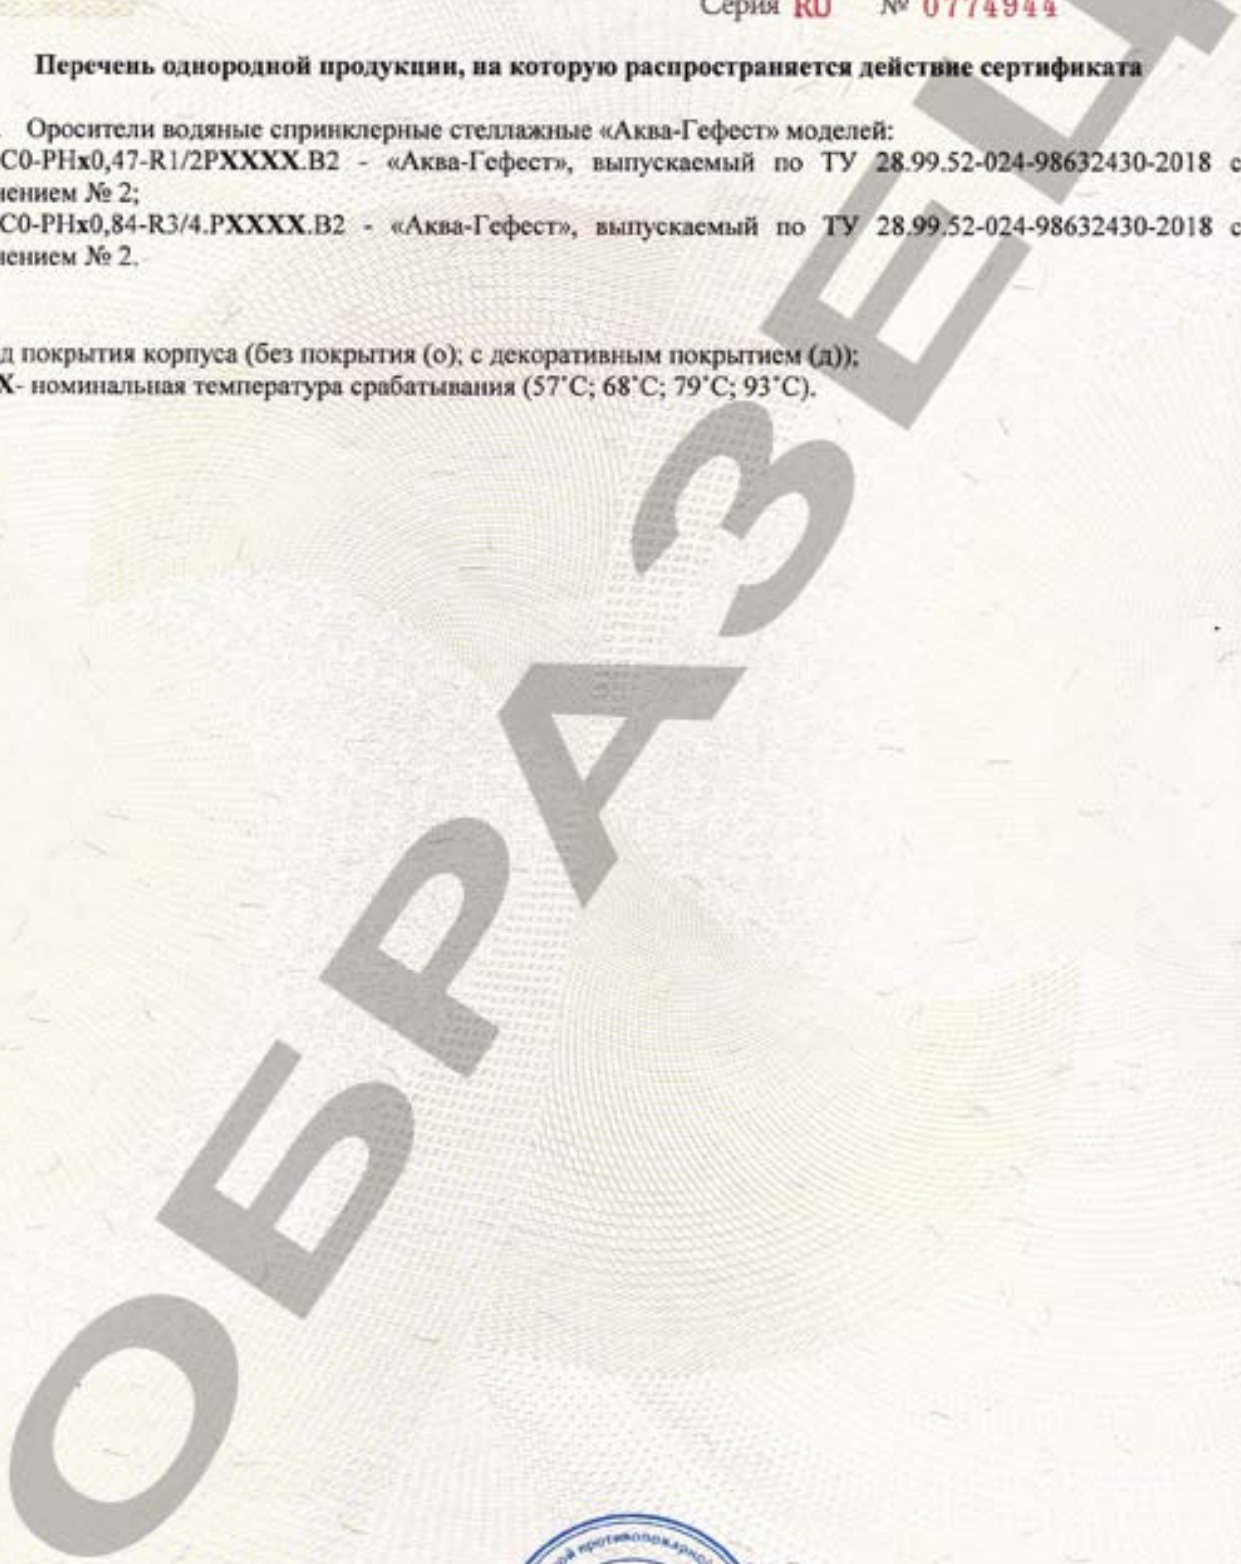

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Рожков Алексей Владимирович

(Ф.И.О.)

Алешков Александр Михайлович

(Ф.И.О.)